


# タブレットで省エネソリューション

## 省エネ診断ドクターe

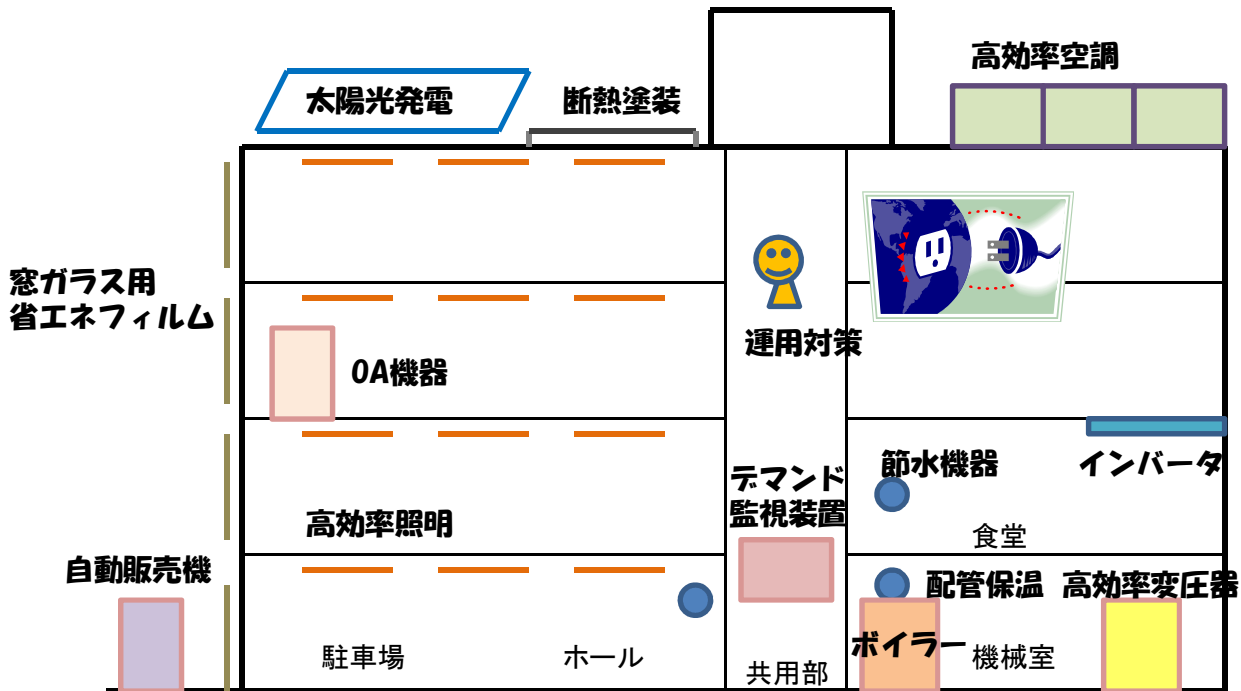

ビル・工場まるごと省エネ機器 提案

省エネ機器 販売  
サポートソフトウェア  
<http://省エネアプリ.com>

- ・ホテル、学校、病院、スーパーなどの建物で使えます。
- ・空調、照明、遮熱塗料、インバータ、太陽光発電、運用対策などまとめて提案 対策は自由に組み替え可能。
- ・補助金を入れて 何年で元が取れるか。
- ・省エネ機器を入れて 毎年の利益はどれだけ出せるか。



**省エネ達成率、CO2削減量、投資対効果が一目で分かる。**  
**iPad、タブレットでその場で省エネ診断 省エネ機器 提案**  
**<3ステップ>**

エネルギー使用量 省エネ対策 省エネ診断結果 機器一覧・登録 ヘルプ

エネルギー使用量

業種: 事務所  
 延床面積: 7000m2以上8000m2未満  
 省エネ目標\*: 1 %  
 エネルギー使用量: 自動取得 手入力  
 消費先区分: 自動取得 手入力

CO2関連項目  
 電力会社: 九州電力株式会社  
 地域: 九州  
 ガス会社(都市ガス): 西部瓦斯株式会社(熊本・長崎・佐世保・島原 他)  
 CO2取引価格\*: 1000 円/CO2


登録

エネルギー使用量(自動取得)		エネルギー使用量(手入力)		消費先区分(自動取得)				消費先区分(手入力)									
エネルギー使用量	電力(千kWh)	都市ガス(千m3)	LPG(千m3)	灯油(t)	重油(t)	冷水(GJ)	蒸気(GJ)	水道(m3)	エネルギー使用量	電力(千kWh)	都市ガス(千m3)	LPG(千m3)	灯油(t)	重油(t)	冷水(GJ)	蒸気(GJ)	水道(m3)
エネルギー使用量合計	630	0	0	0	0	0	0	1650									
年間消費熱量(GJ)	6281	0	0	0	0	0	0	14									
原油換算量(t)	162	0	0	0	0	0	0	0									
CO2排出量(t)	242	0	0	0	0	0	0	0									
費用(千円)	11820	0	0	0	0	0	0	630									
平均単価(千円)	18.762	0	0	0	0	0	0	0.382									


**<1ステップ>**  
 クラウドデータベースから  
**エネルギー使用量の標準値を自動取得**

**<2ステップ>**  
 省エネ対策の簡単**チェック**

**<3ステップ>**  
 1ページに**集約**された  
**省エネ診断結果**

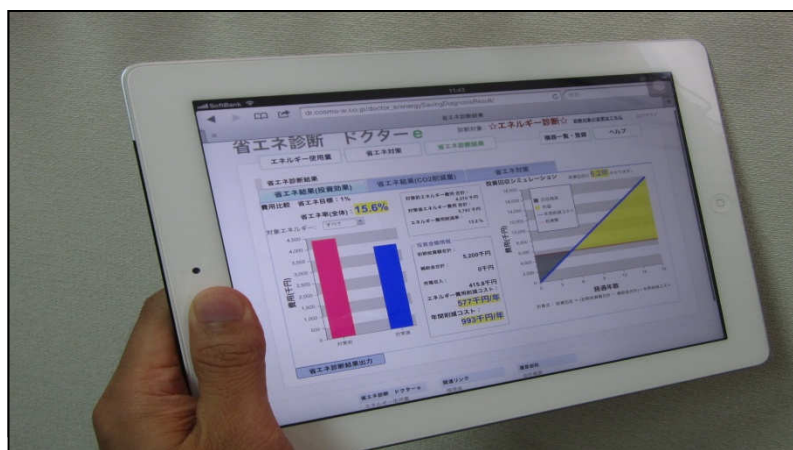

省エネ診断結果が**印刷**もできます。

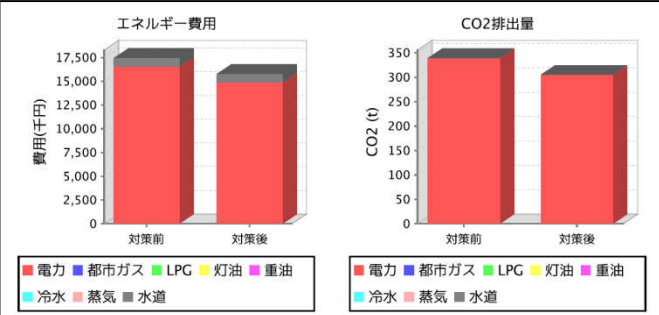

**エネルギー管理士 監修**

省エネ対策

番号	対策内容	年間削減効果									
		省エネ率(%)	エネルギー	省エネ率(%)	削減量①	削減量②	削減量③	削減量④			
1	ダイキン エアネット	10.0	電力	節電率	88.2 (千kWh)	879.354	22.687	33.9	3,900	1,654.8	1.6
	合計	10.0	-	-	-	879.354	22.687	33.9	3,900	1,654.8	1.6

省エネ診断結果出力帳票の一部  
 ※pdf形式で出力

**お問い合わせ**

製造元:株式会社 コスモウェーブ

TEL092-434-7517 eco-support@cosmo-w.co.jp

812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル2F

東京支店 101-0054 東京都千代田区神田錦3-14-3 錦町ビル2F 03-3292-0130

販売元: